



S2023010

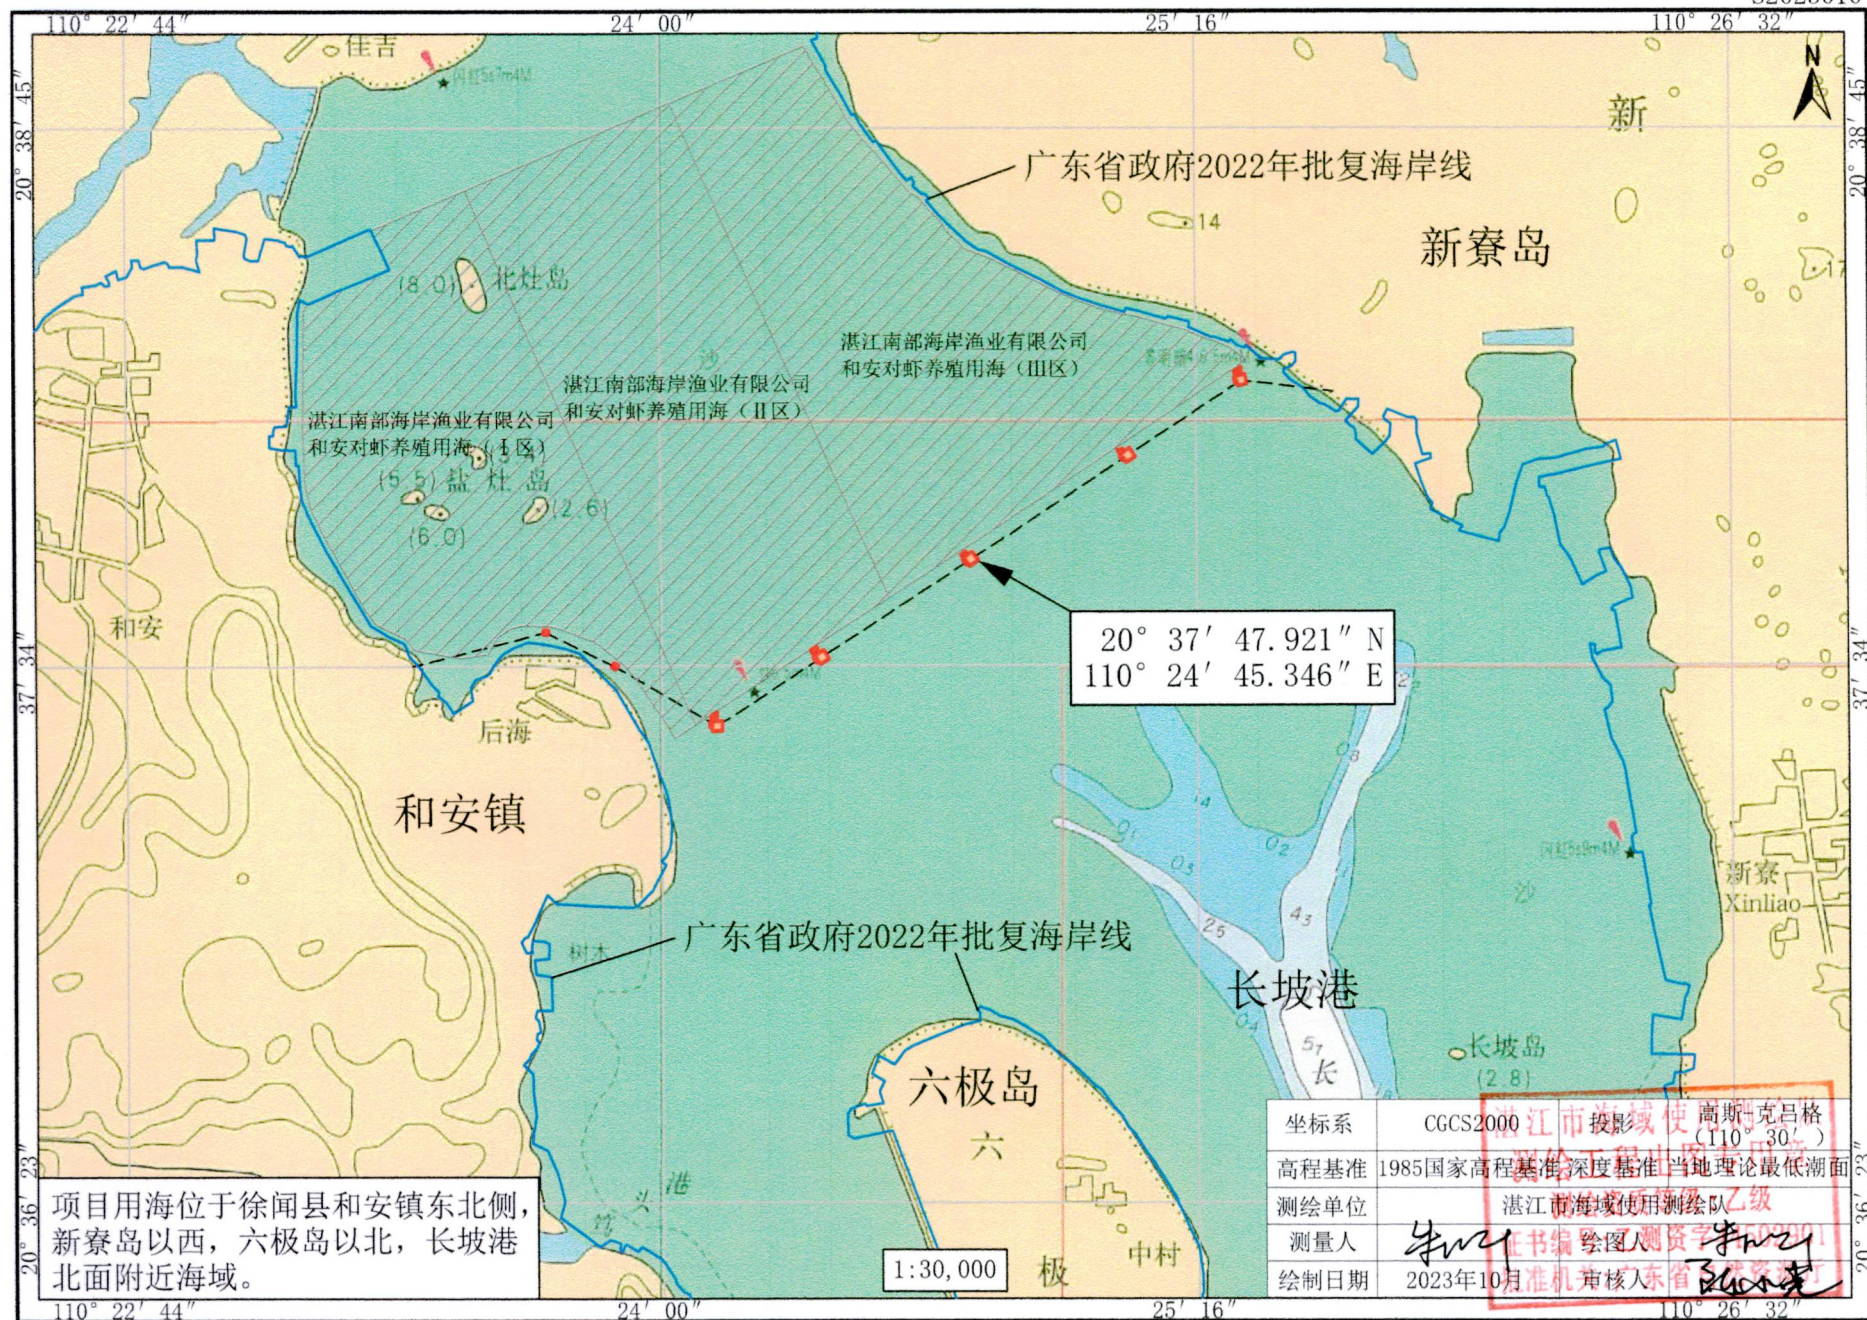


湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程宗海平面布置图

S2023010

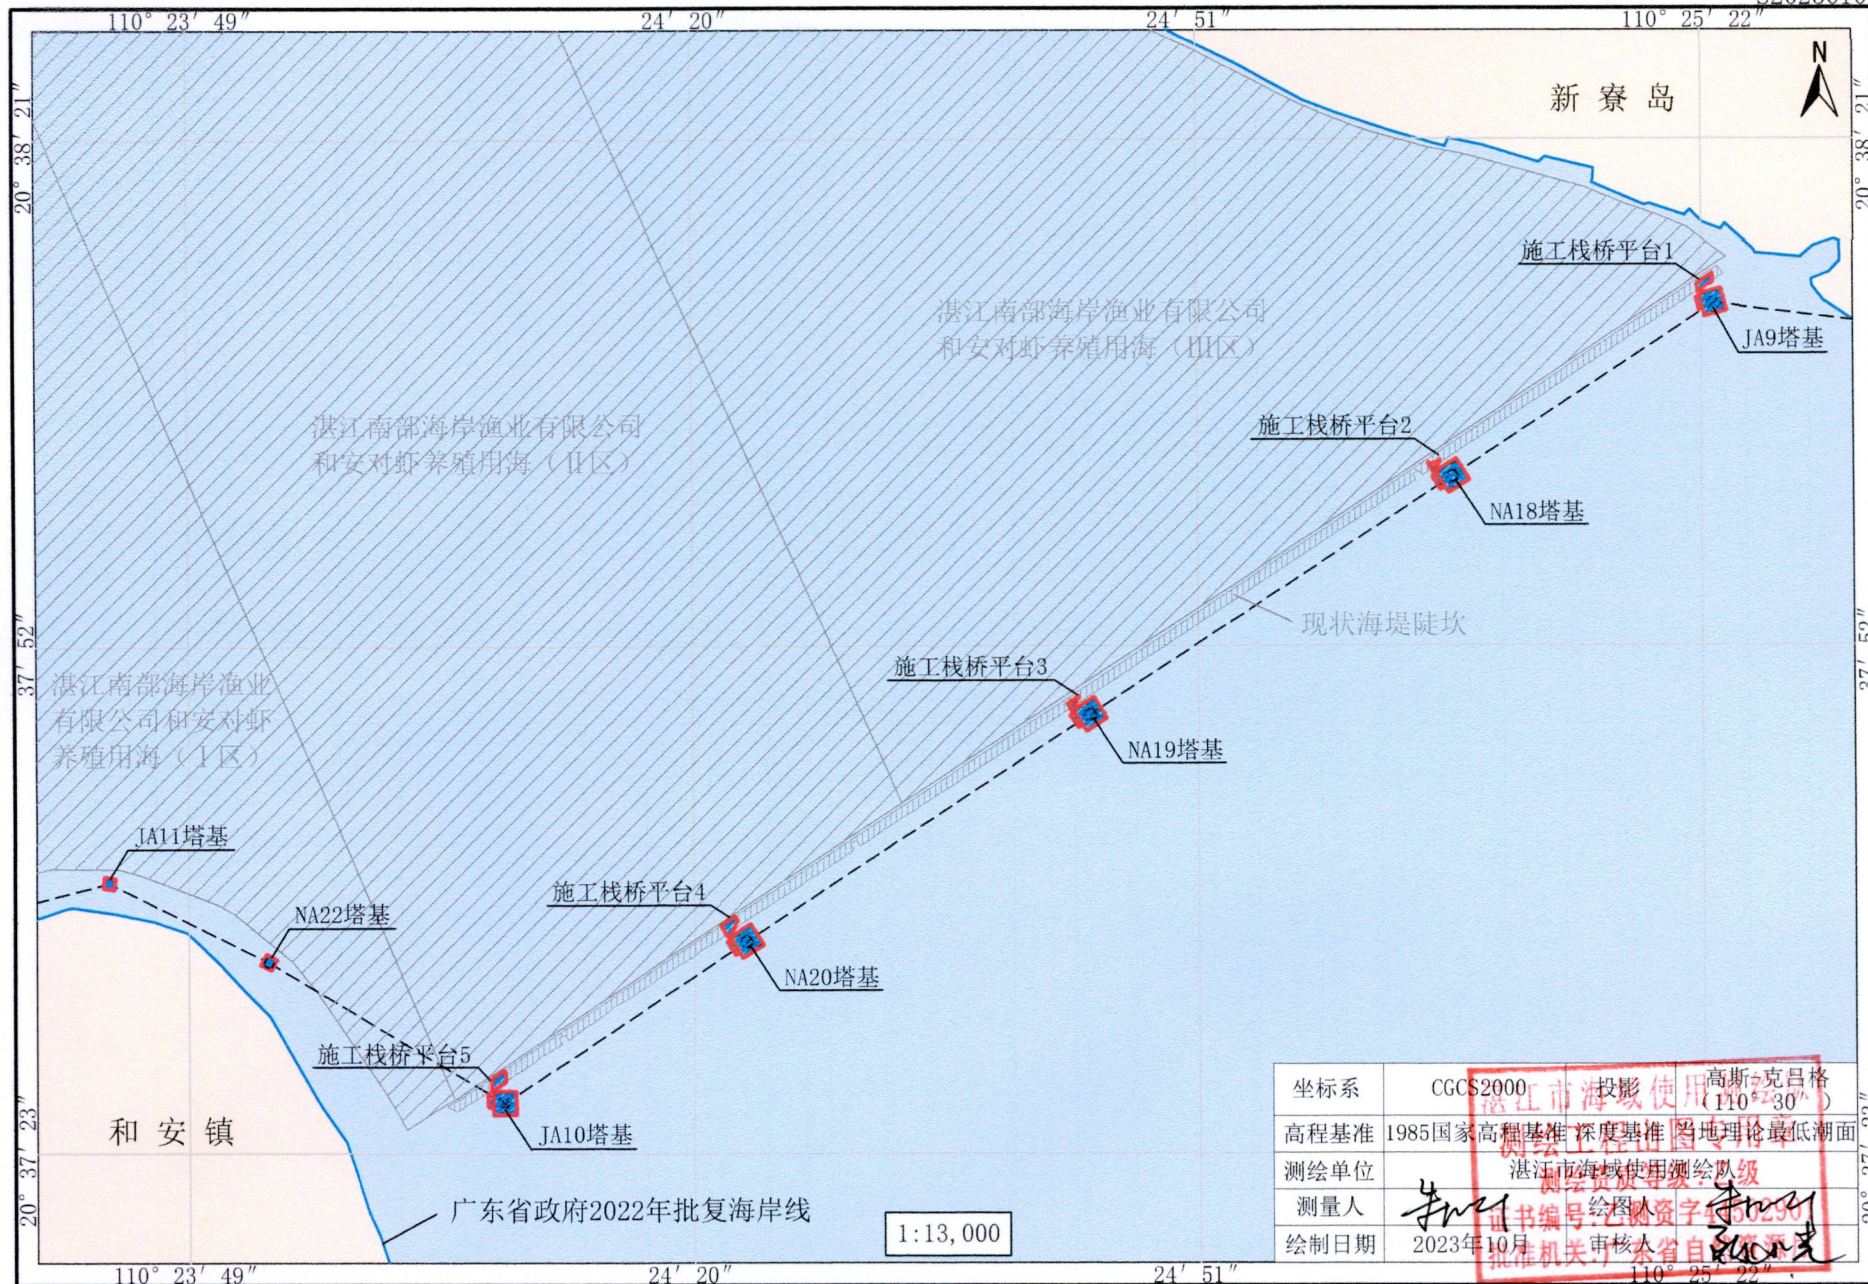

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（JA9塔基）宗海界址图

S2023010

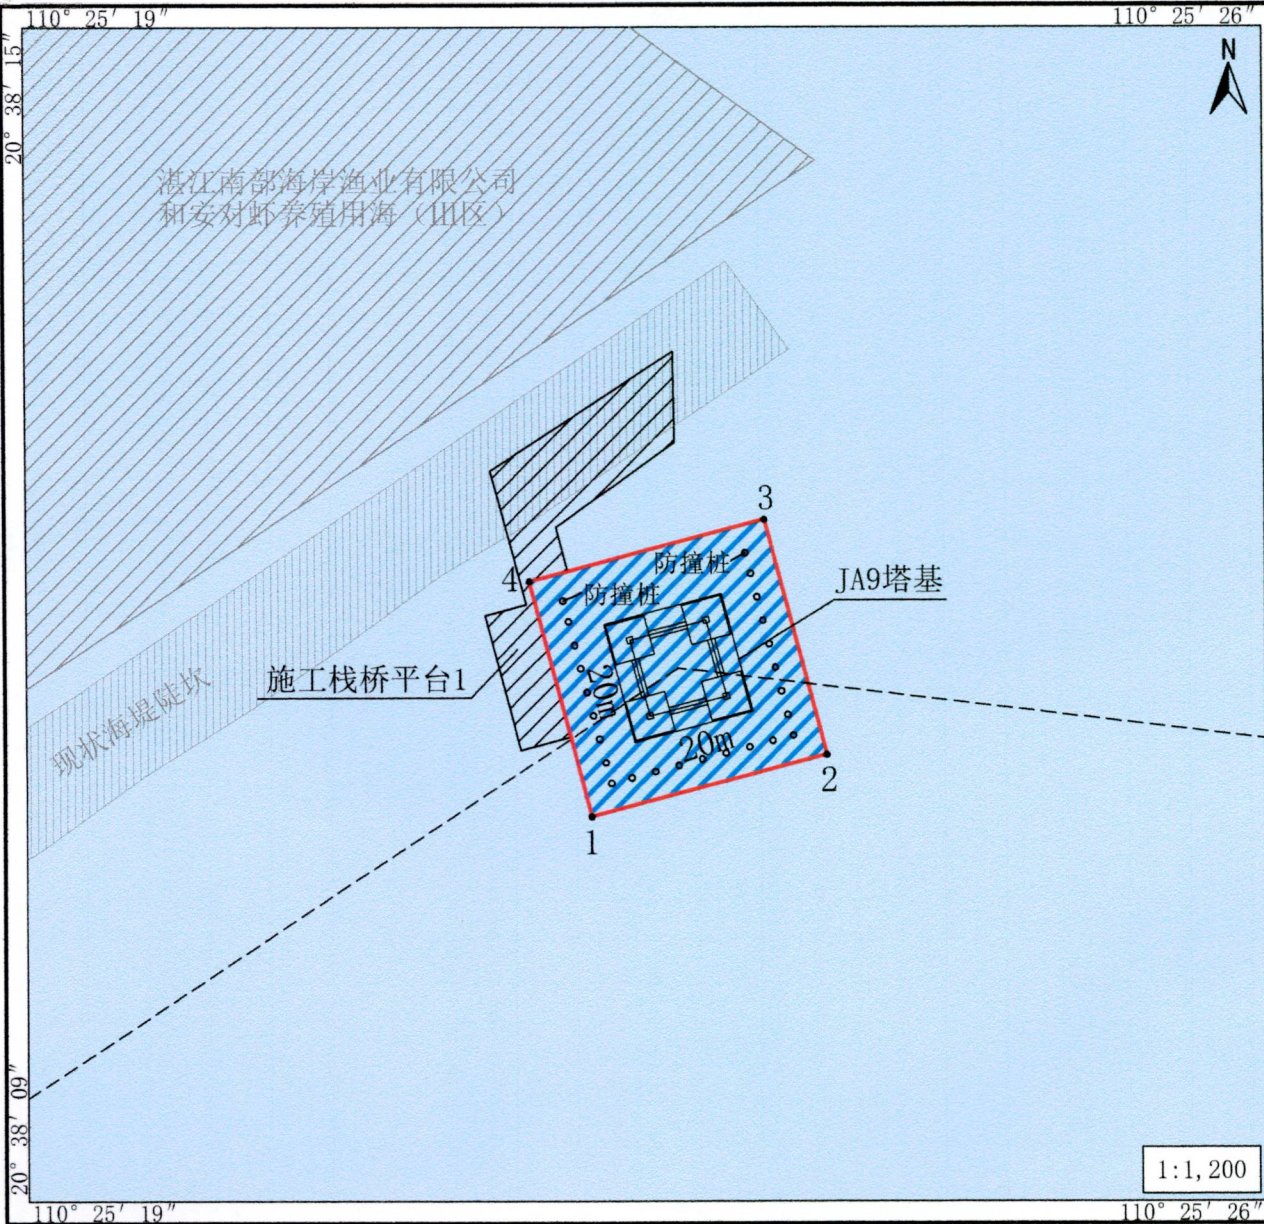

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 38' 11.265"	110° 25' 22.219"
2	20° 38' 11.599"	110° 25' 23.554"
3	20° 38' 12.856"	110° 25' 23.200"
4	20° 38' 12.522"	110° 25' 21.864"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
JA9塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.1600
宗海		1-2-3-4-1	0.1600

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人		绘图人	
绘制日期	2023年10月	审核人	

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（NA18塔基）宗海界址图

S2023010




界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 38′ 01.042″	110° 25′ 06.392″
2	20° 38′ 01.825″	110° 25′ 07.664″
3	20° 38′ 03.023″	110° 25′ 06.832″
4	20° 38′ 02.240″	110° 25′ 05.560″

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
NA18塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.1936
宗海		1-2-3-4-1	0.1936

坐标系	CGCS2000	湛江市海域使用测绘队	高斯-克吕格 (110° 30′ E)
高程基准	1985国家高程基准	湛江市海域使用测绘队	深度基准当当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人			
绘制日期	2023年10月		

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（NA19塔基）宗海界址图

S2023010

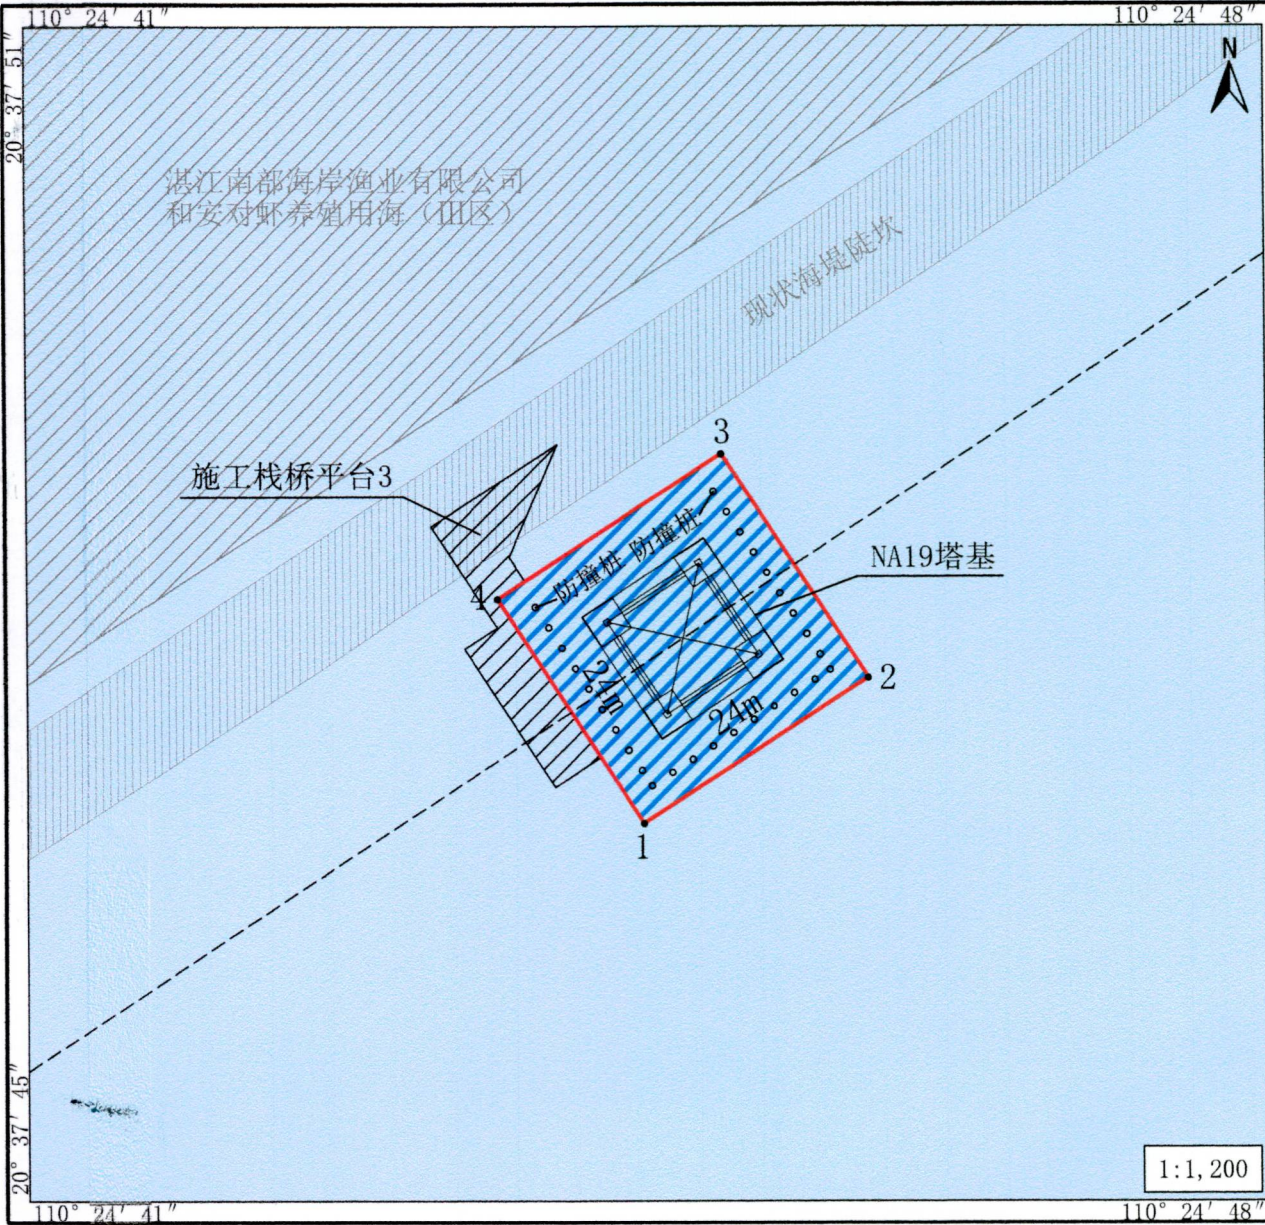


界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 47.138"	110° 24' 44.074"
2	20° 37' 47.921"	110° 24' 45.346"
3	20° 37' 49.118"	110° 24' 44.514"
4	20° 37' 48.335"	110° 24' 43.242"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
NA19塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.1936
宗海		1-2-3-4-1	0.1936

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队	等级	乙级
测量人	朱子	证书编号	110290
绘制日期	2023年10月	批准	沈其才

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（NA20塔基）宗海界址图

S2023010

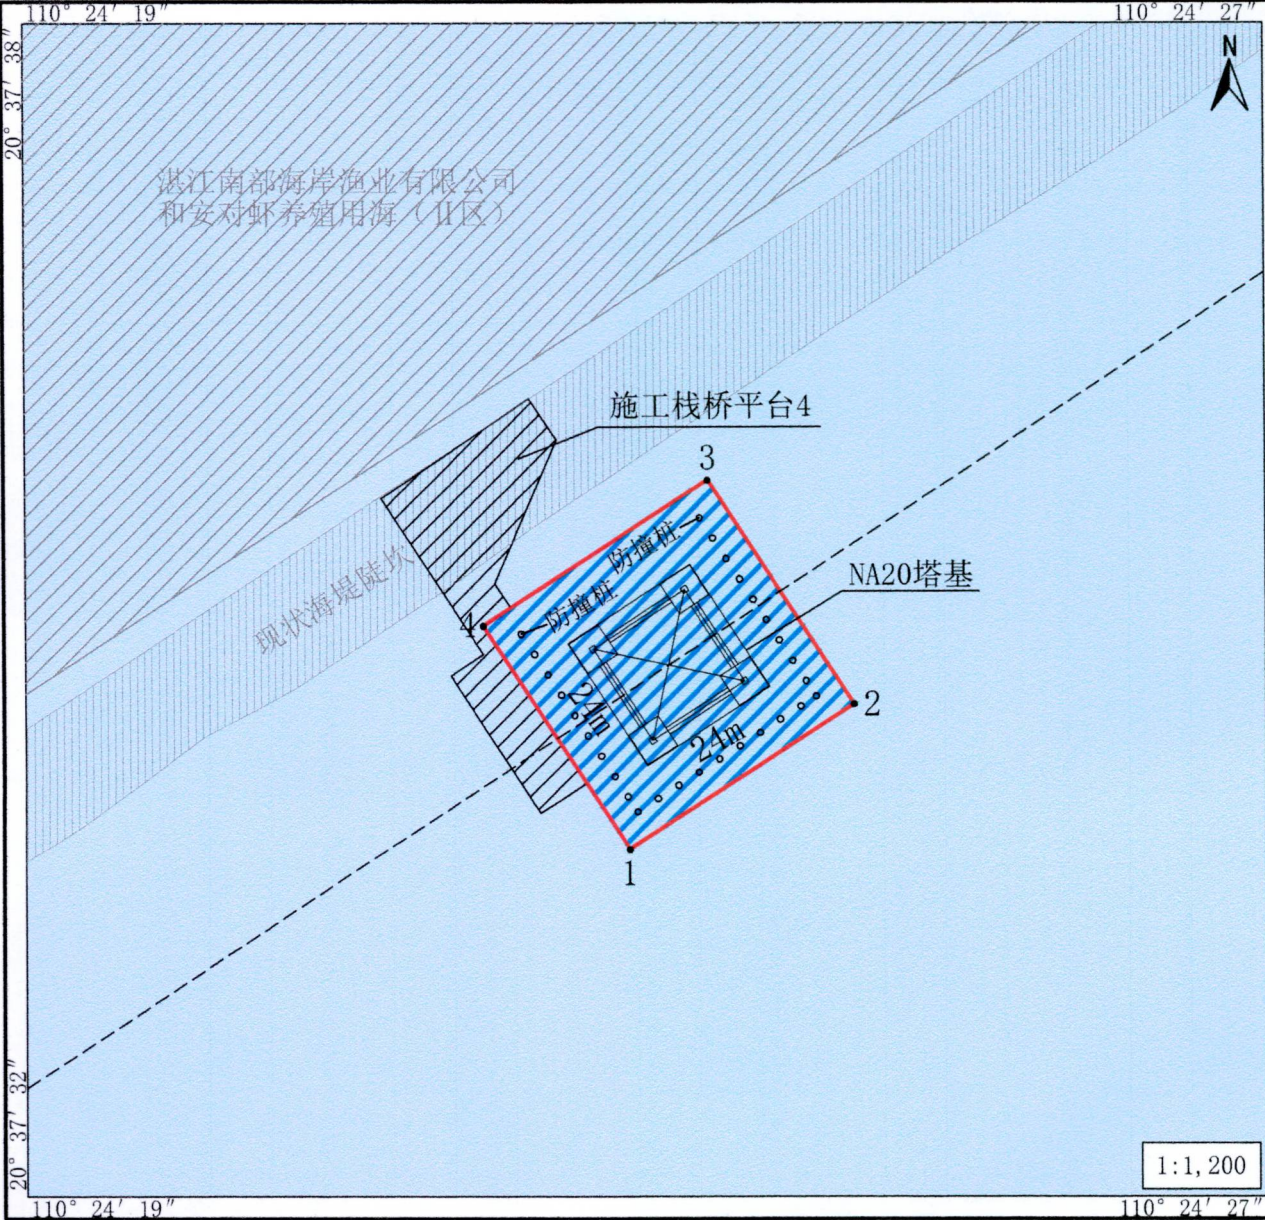

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 33.959"	110° 24' 22.922"
2	20° 37' 34.742"	110° 24' 24.194"
3	20° 37' 35.939"	110° 24' 23.362"
4	20° 37' 35.156"	110° 24' 22.090"


内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
NA20塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.1936
宗海		1-2-3-4-1	0.1936

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30' E)
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱xx	绘图人	朱xx
绘制日期	2023年10月	审核人	朱xx

湛江市海域使用测绘队
测绘资质证书等级：乙级
证书编号：粤测资字[2014]50201
批准机关：广东省自然资源厅

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（JA10塔基）宗海界址图

S2023010

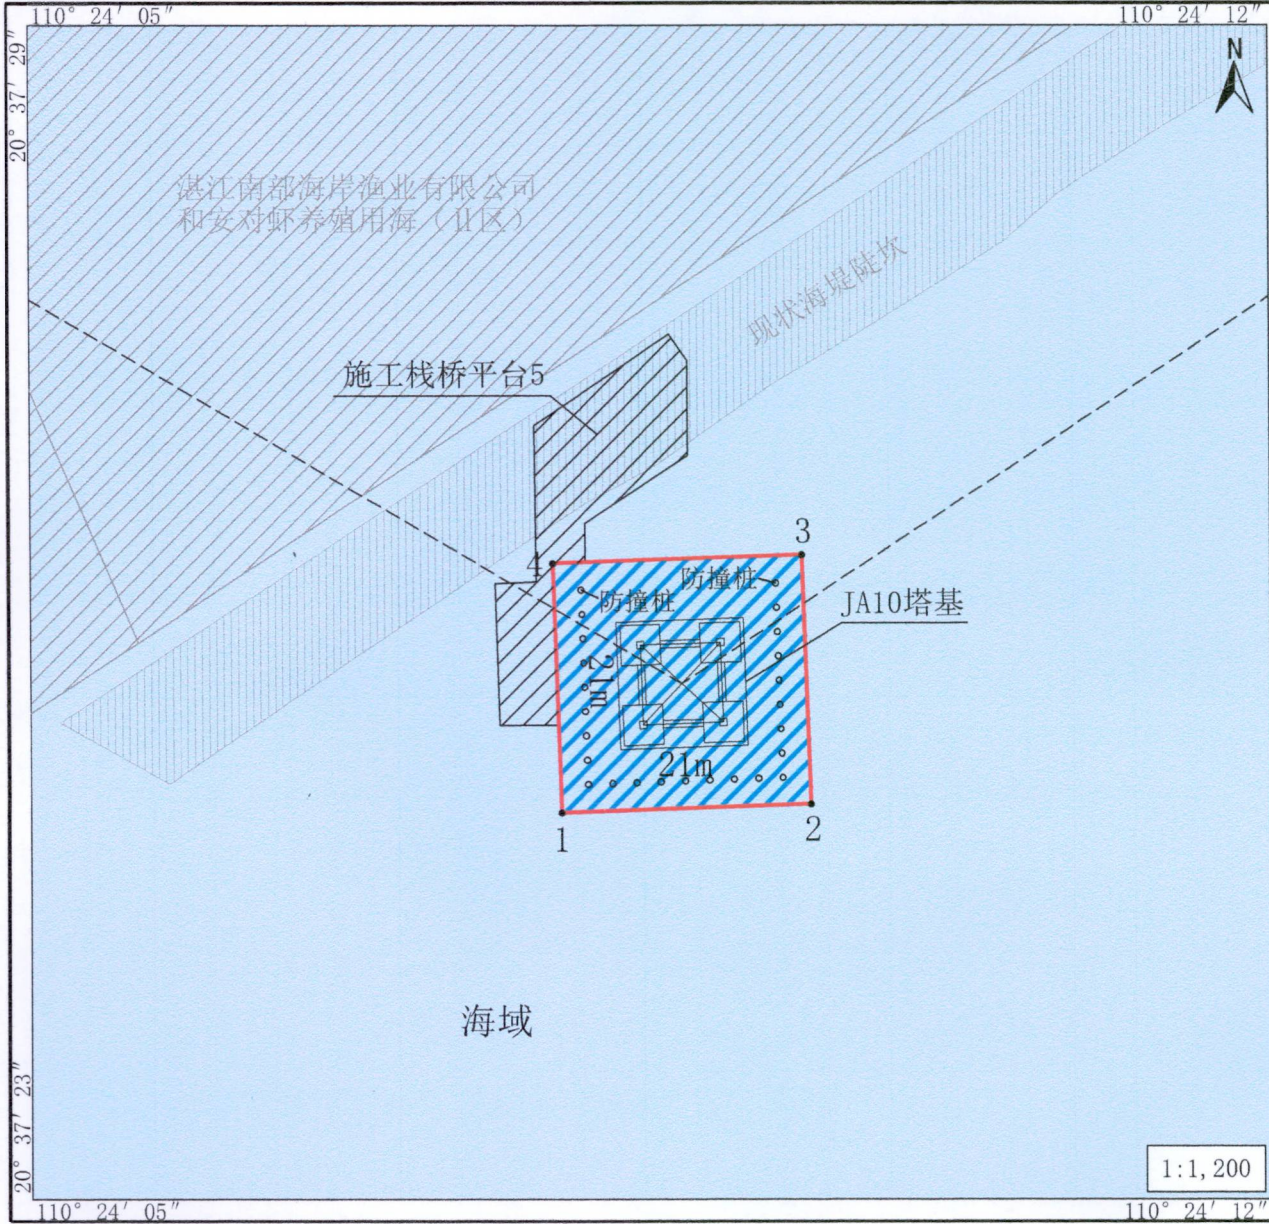

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 24.978"	110° 24' 07.567"
2	20° 37' 25.026"	110° 24' 08.982"
3	20° 37' 26.359"	110° 24' 08.930"
4	20° 37' 26.310"	110° 24' 07.515"


内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
JA10塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.1681
宗海		1-2-3-4-1	0.1681

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30' E)
高程基准	1985国家高程基准 深度基准当理论最低潮面		
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱小	绘图人	朱小
绘制日期	2023年10月	审核人	朱小

湛江市海域使用测绘队
测绘资质证书等级：甲级
证书编号：2023010
批准机关：广东省自然资源厅

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（NA22塔基）宗海界址图

S2023010

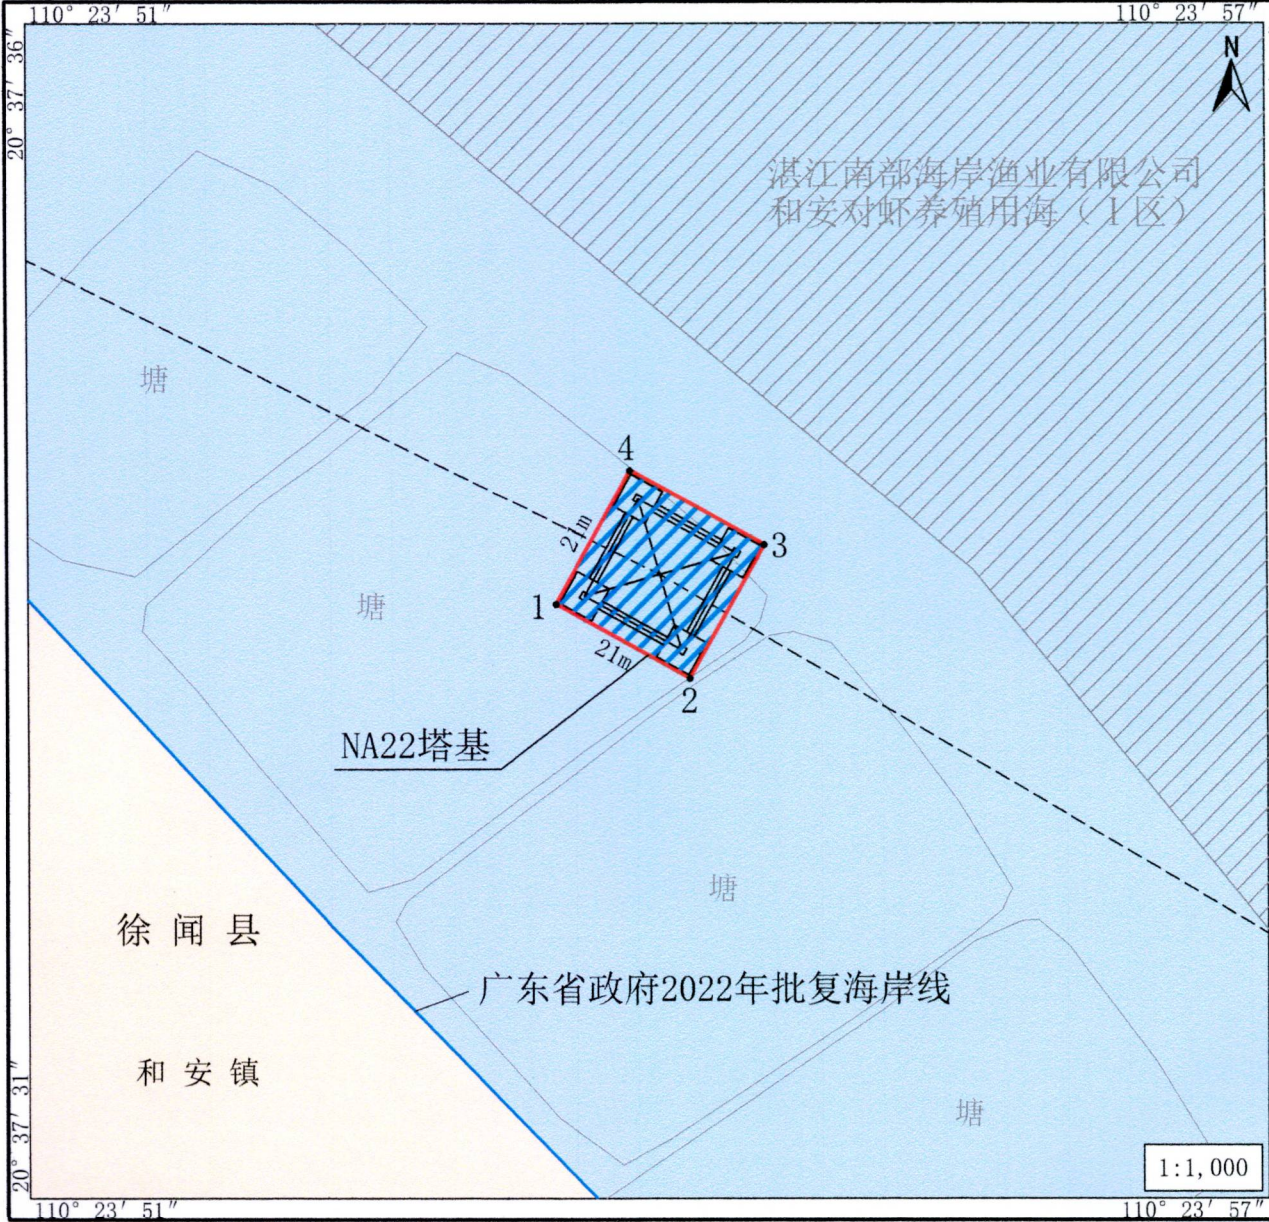


界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 33.545"	110° 23' 53.239"
2	20° 37' 33.214"	110° 23' 53.873"
3	20° 37' 33.811"	110° 23' 54.225"
4	20° 37' 34.142"	110° 23' 53.590"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
NA22塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.0441
宗海		1-2-3-4-1	0.0441

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30' E)
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	李军	绘图人	李军
绘制日期	2023年10月	审核人	李军

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（JA11塔基）宗海界址图


S2023010

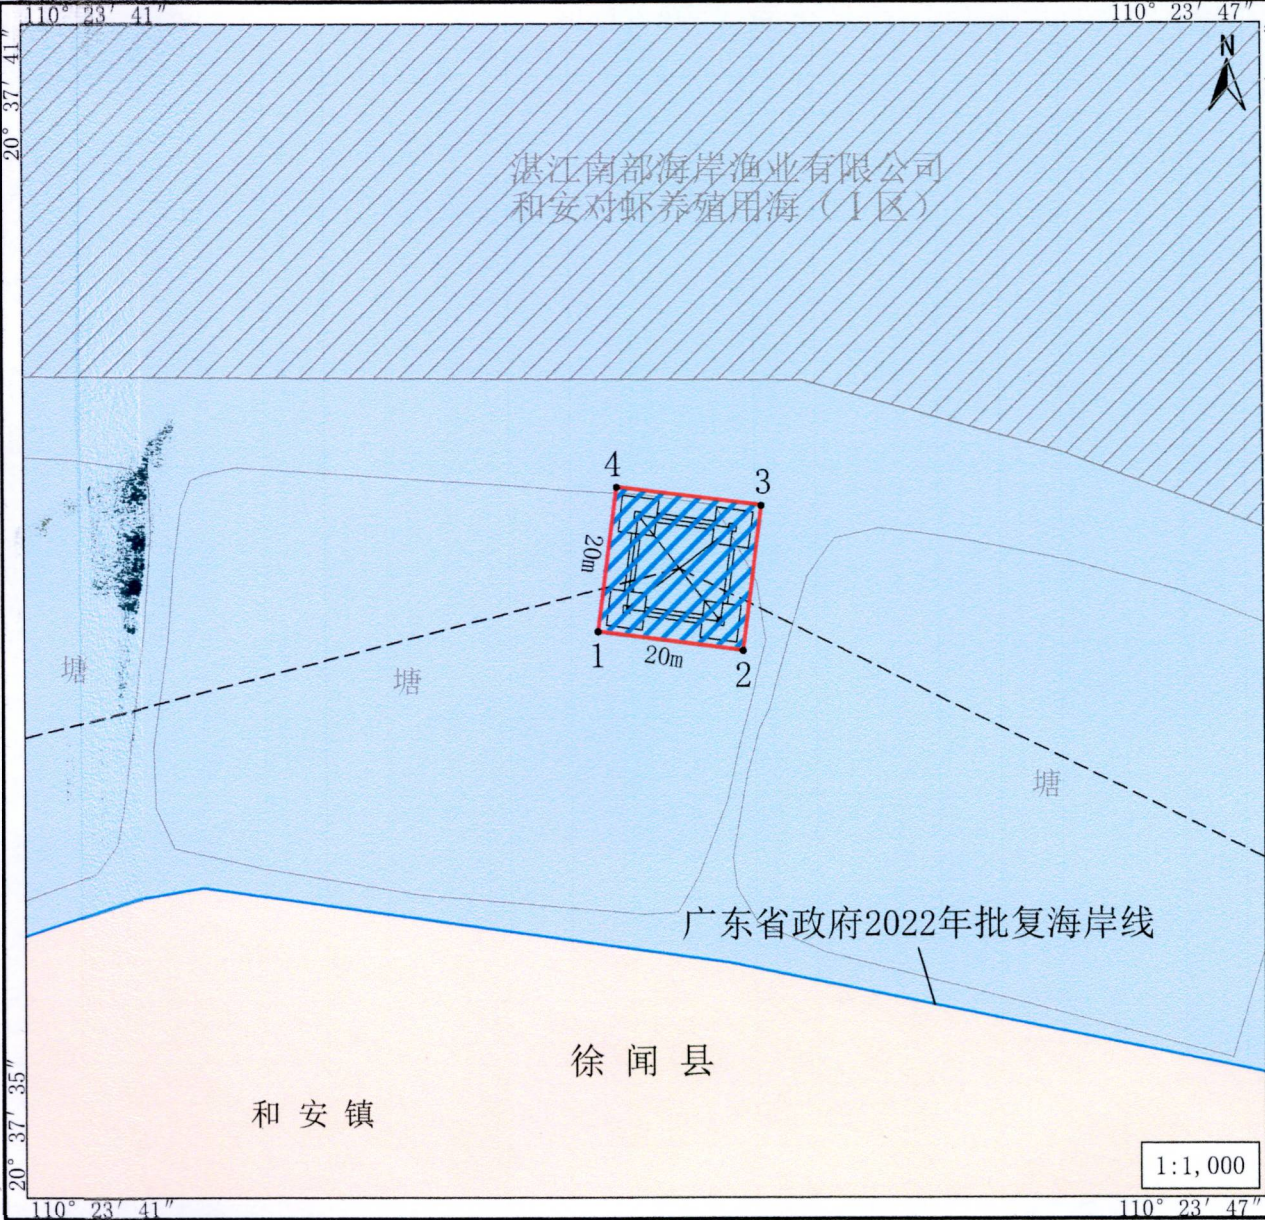

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 37.941"	110° 23' 43.539"
2	20° 37' 37.858"	110° 23' 44.224"
3	20° 37' 38.503"	110° 23' 44.313"
4	20° 37' 38.586"	110° 23' 43.628"


内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
JA11塔基	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.0400
宗海		1-2-3-4-1	0.0400

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱	绘图人	朱
绘制日期	2023年10月	审核人	朱

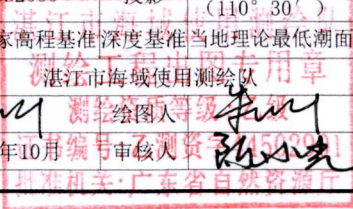

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（施工栈桥平台1）宗海界址图

S2023010

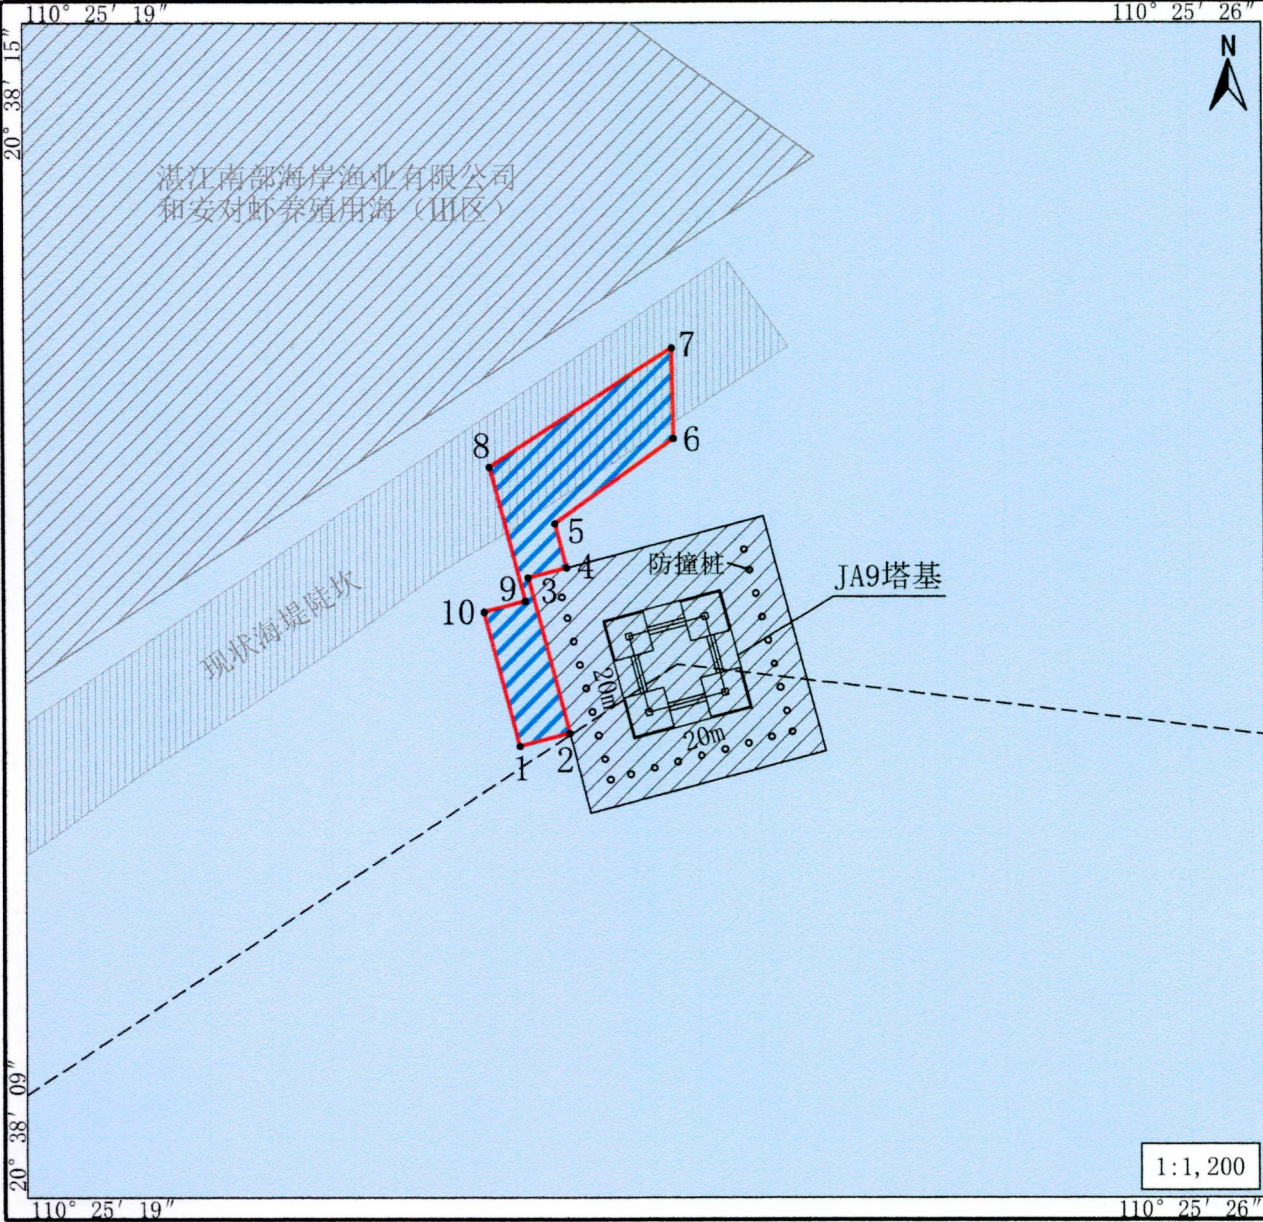


界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 38' 11.620"	110° 25' 21.817"
2	20° 38' 11.690"	110° 25' 22.099"
3	20° 38' 12.522"	110° 25' 21.864"
4	20° 38' 12.577"	110° 25' 22.083"
5	20° 38' 12.814"	110° 25' 22.016"
6	20° 38' 13.270"	110° 25' 22.691"
7	20° 38' 13.754"	110° 25' 22.682"
8	20° 38' 13.117"	110° 25' 21.644"
9	20° 38' 12.397"	110° 25' 21.847"
10	20° 38' 12.339"	110° 25' 21.614"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
施工栈桥平台1	透水构筑物	1-2-...-9-10-1	0.0699
宗海		1-2-...-9-10-1	0.0699

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	张华	绘图人	李强
绘制日期	2023年10月	审核人	王明

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（施工栈桥平台2）宗海界址图

S2023010

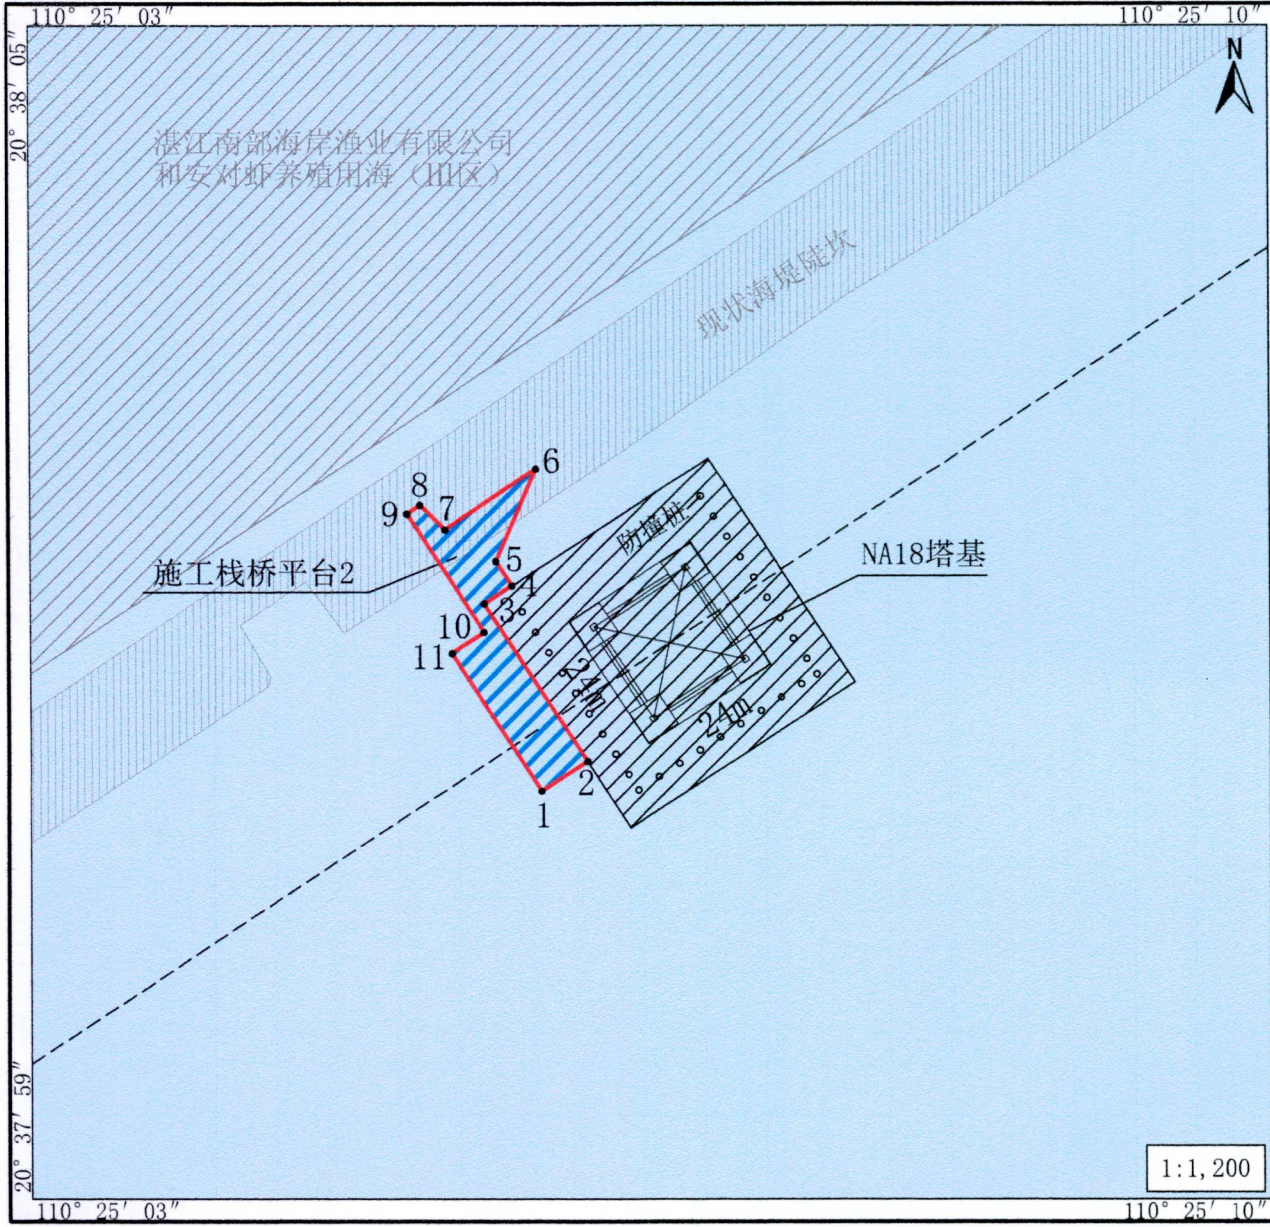

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 38' 01.237"	110° 25' 05.886"
2	20° 38' 01.396"	110° 25' 06.146"
3	20° 38' 02.240"	110° 25' 05.560"
4	20° 38' 02.336"	110° 25' 05.717"
5	20° 38' 02.466"	110° 25' 05.626"
6	20° 38' 02.965"	110° 25' 05.853"
7	20° 38' 02.635"	110° 25' 05.335"
8	20° 38' 02.768"	110° 25' 05.194"
9	20° 38' 02.720"	110° 25' 05.120"
10	20° 38' 02.088"	110° 25' 05.559"
11	20° 38' 01.974"	110° 25' 05.374"


内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
施工栈桥平台2	透水构筑物	1-2-----10-11-1	0.0444
宗海		1-2-----10-11-1	0.0444

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱	绘图人	朱
绘制日期	2023年10月	审核人	朱

湛江市海域使用测绘队
测绘等级：甲级
证书编号：粤测字第5029号
批准机关：广东省自然资源厅

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（施工栈桥平台3）宗海界址图

S2023010

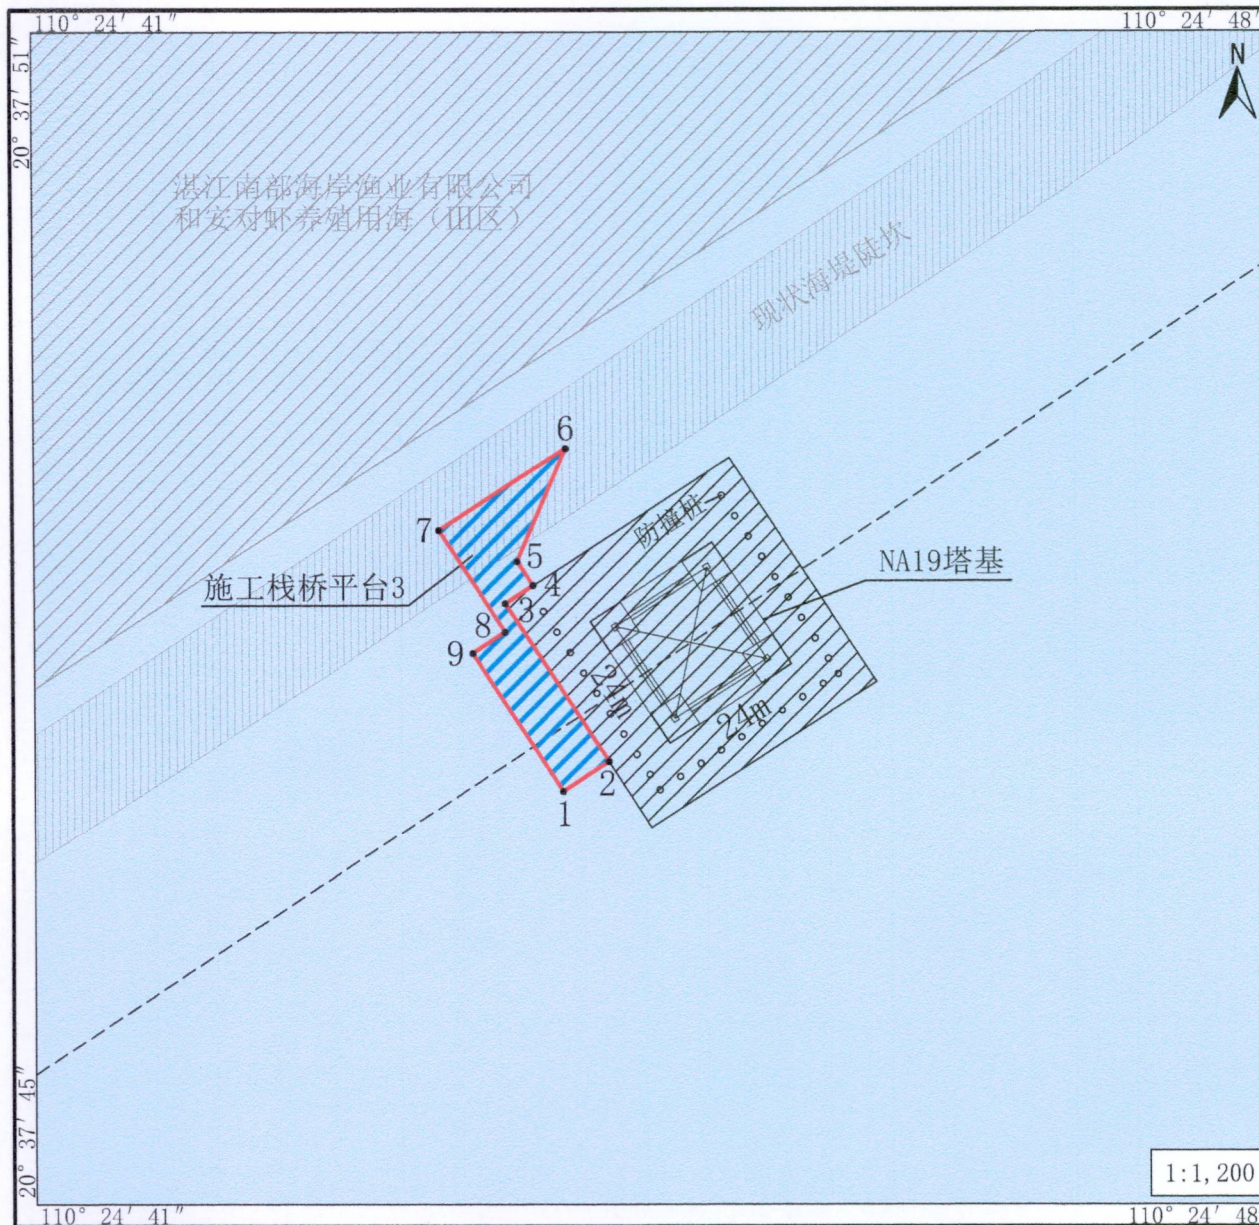

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 47.332"	110° 24' 43.569"
2	20° 37' 47.492"	110° 24' 43.828"
3	20° 37' 48.335"	110° 24' 43.242"
4	20° 37' 48.432"	110° 24' 43.399"
5	20° 37' 48.562"	110° 24' 43.308"
6	20° 37' 49.166"	110° 24' 43.584"
7	20° 37' 48.726"	110° 24' 42.864"
8	20° 37' 48.183"	110° 24' 43.242"
9	20° 37' 48.069"	110° 24' 43.057"


内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
施工栈桥平台3	透水构筑物	1-2-...-8-9-1	0.0476
宗海		1-2-...-8-9-1	0.0476

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	[Signature]		
绘制日期	2023年10月		

湛江市海域使用测绘队 测绘资质证书等级 甲级 证书编号 粤测资字 50398 批准机关: 广东省自然资源厅

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（施工栈桥平台4）宗海界址图

S2023010

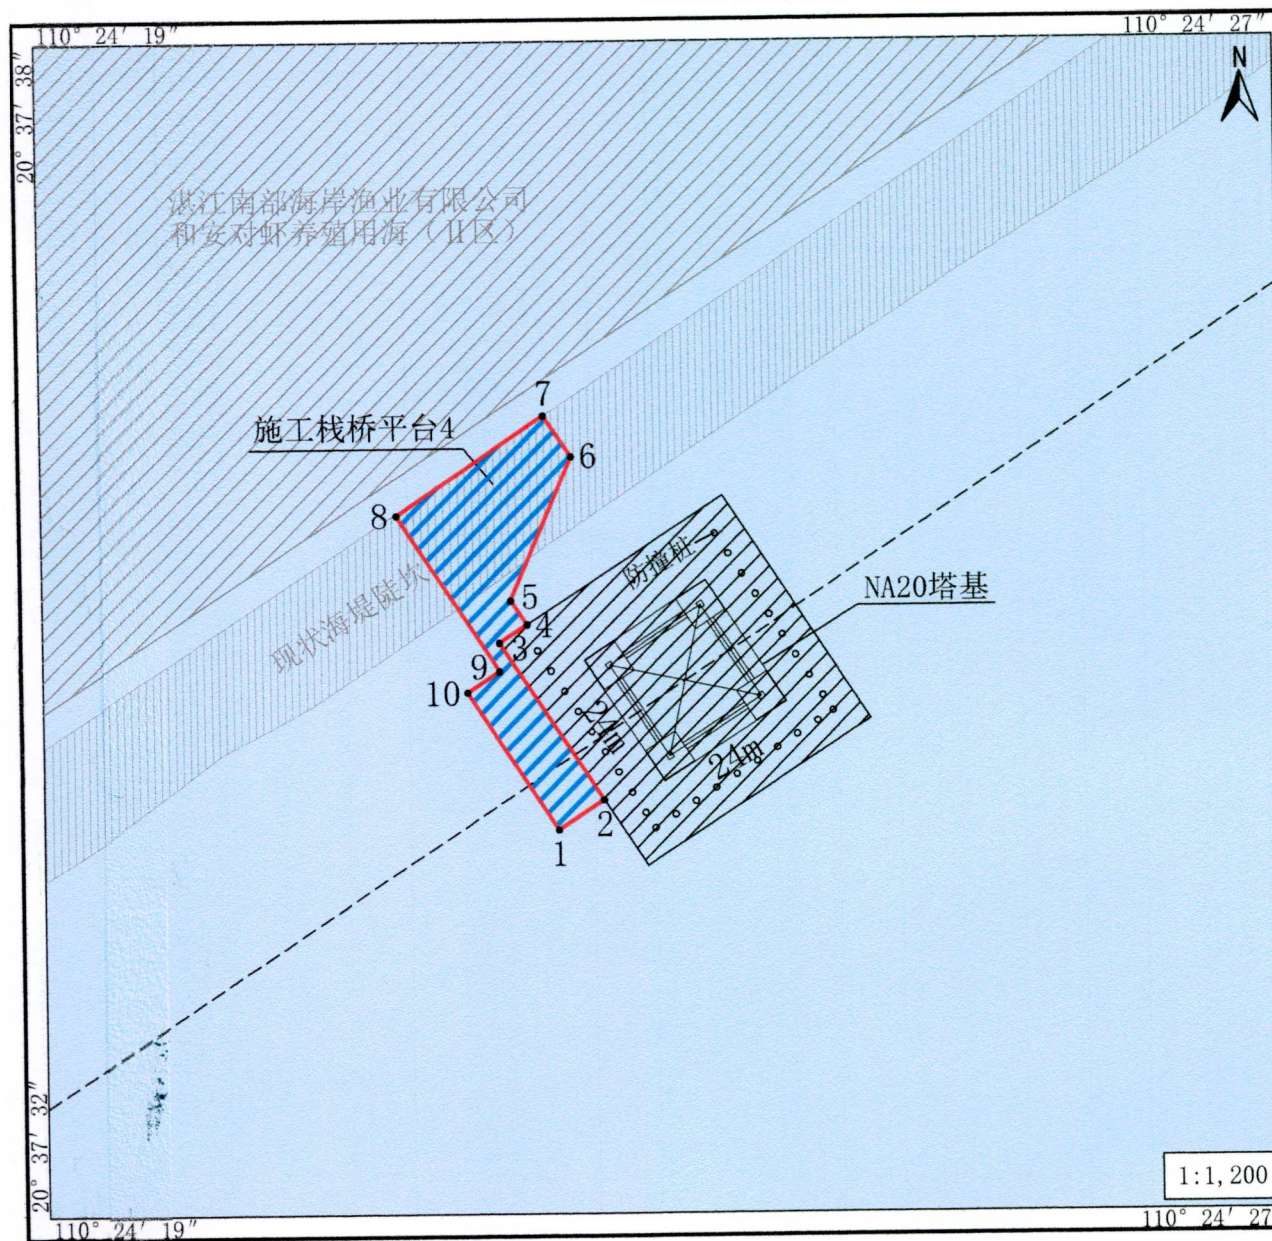


界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 34.153"	110° 24' 22.417"
2	20° 37' 34.313"	110° 24' 22.676"
3	20° 37' 35.156"	110° 24' 22.090"
4	20° 37' 35.252"	110° 24' 22.247"
5	20° 37' 35.382"	110° 24' 22.156"
6	20° 37' 36.152"	110° 24' 22.507"
7	20° 37' 36.370"	110° 24' 22.351"
8	20° 37' 35.838"	110° 24' 21.510"
9	20° 37' 35.004"	110° 24' 22.090"
10	20° 37' 34.890"	110° 24' 21.905"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
施工栈桥平台4	透水构筑物	1-2-...-9-10-1	0.0791
宗海		1-2-...-9-10-1	0.0791

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准 深度基准当当地理论最低潮面		
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱	绘图人	朱
绘制日期	2023年10月	审核人	朱

湛江220千伏徐闻县新寮渔光互补光伏发电项目接入系统工程（施工栈桥平台5）宗海界址图

S2023010

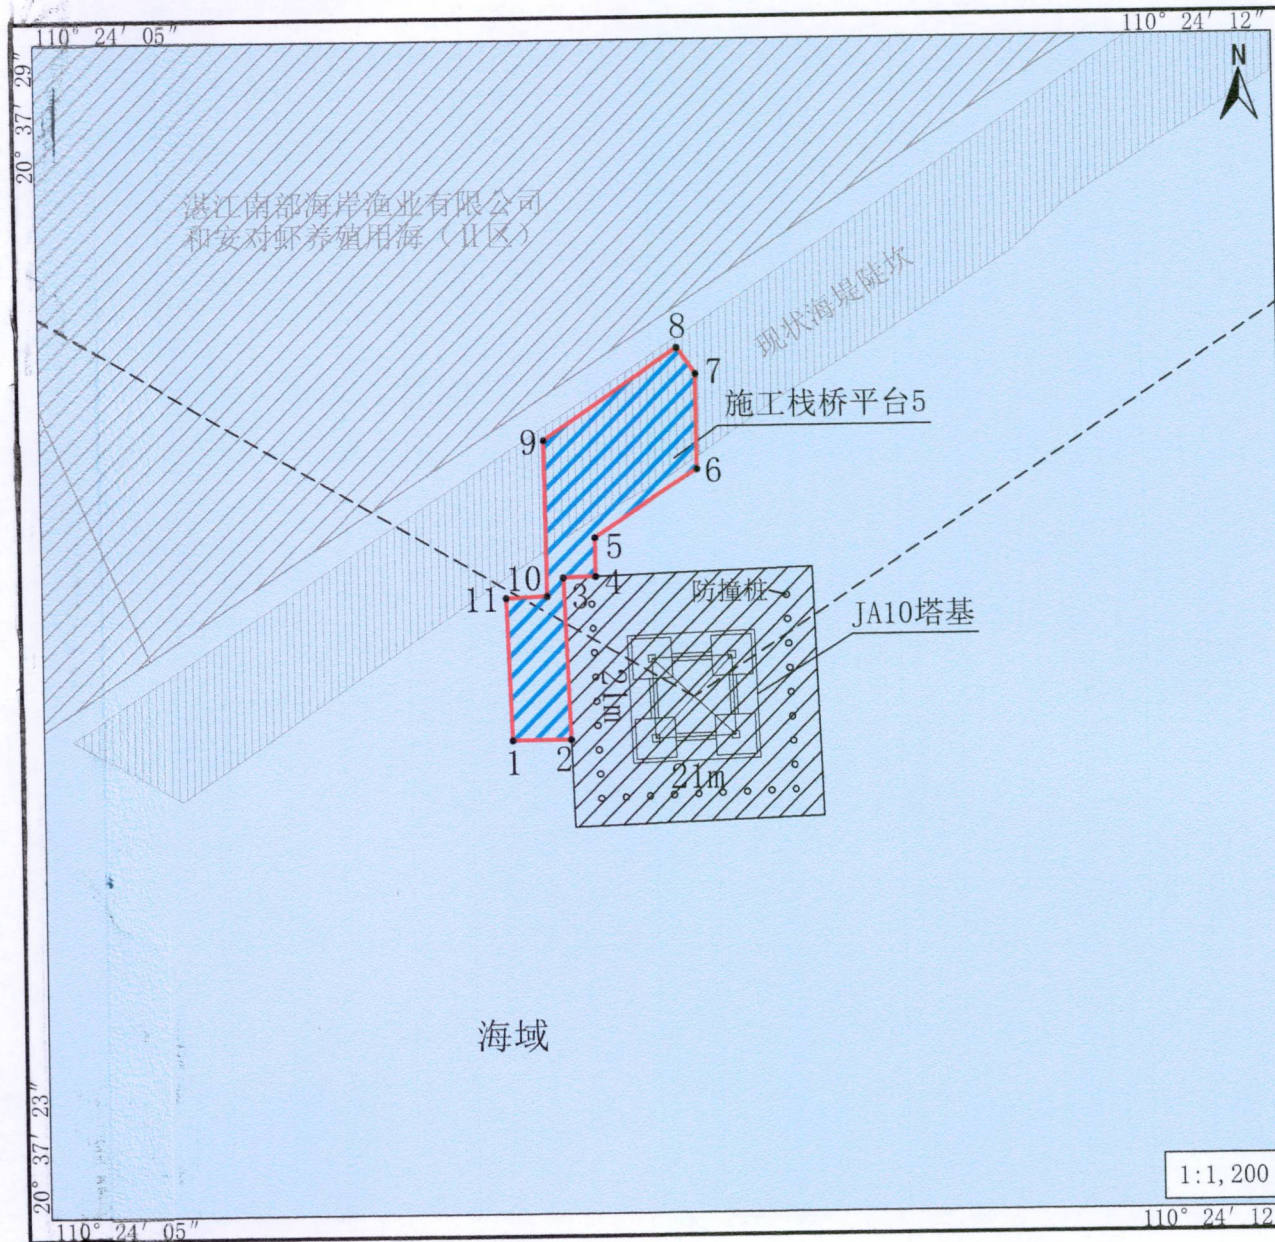

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	20° 37' 25.444"	110° 24' 07.217"
2	20° 37' 25.445"	110° 24' 07.549"
3	20° 37' 26.310"	110° 24' 07.515"
4	20° 37' 26.316"	110° 24' 07.699"
5	20° 37' 26.525"	110° 24' 07.699"
6	20° 37' 26.890"	110° 24' 08.284"
7	20° 37' 27.396"	110° 24' 08.282"
8	20° 37' 27.535"	110° 24' 08.177"
9	20° 37' 27.049"	110° 24' 07.414"
10	20° 37' 26.212"	110° 24' 07.424"
11	20° 37' 26.203"	110° 24' 07.190"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
施工栈桥平台5	透水构筑物	1-2-----10-11-1	0.0800
宗海		1-2-----10-11-1	0.0800

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (110° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	湛江市海域使用测绘队		
测量人	朱小东	绘图人	朱小东
绘制日期	2023年10月	审核人	朱小东