

徐闻县净源供水有限责任公司

2026 年 8 月份每周一次水质检测报告

样品名称：出厂水

检测单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2026 年 8 月 31 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 31.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2026 年 8 月 3 日 星期		报告日期: 2023 年 8 月 10 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.22		0.07	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.0	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.44		2.37	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		10		20	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.17		0.15	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.0	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2008 的规定。						
	主管:		审核: 李如松		化验: 李如松		


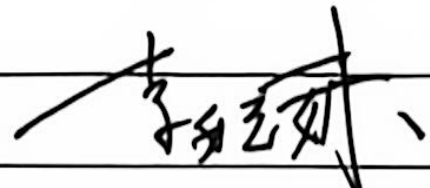



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别：		天气：晴阴雨：晴		气温：30.0℃		水温：29.0℃			
采水日期：2026 年 8 月 11 日 星期 报告日期：2023 年 8 月 17 日 星期									
化验结果									
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水		出厂水		源水			
感官性状和一般化学指标	色			3			2	不超过 15 度	
	浑浊度			0.33			0.05	≤1 度，特殊情况不超过 3 度	
	铝							0.2mg/L	
	臭和味			0			0	不得有异臭异味	
	铜							1mg/L	
	肉眼可见物			无			无	不得含有	
	PH 值			7.1			7.0	6.5—8.5	
	锰							0.1mg/L	
	总硬度							C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物							250mg/L	
	铁							不超过 0.3mg / L	
	耗氧量			1.38			2.05	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐							250mg/L	
	溶解性固体							1000mg/L	
	锌							1.0mg/L	
	挥发酚							0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂							0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群			未检出			未检出	不得检出	
	耐热大肠菌							不得检出	
	细菌总数			8			14	≤80CFU/mL	
	二氧化氯			0.16			0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯							出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷							0.01mg/L	
	镉							0.003mg/L	
	铬							0.05mg/L	
	氰化物							0.05mg/L	
	氟化物							1.0mg/L	
	铅							0.01mg/L	
	氨氮			0.02			<0.0	0.5000mg/L	
	硝酸盐							≤20mg/L	
	亚硝酸盐							1.00mg/L	
备注	检测结论：								
	经检测，两间水厂所检测项目中，出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。								
	主管：		审核：		化验：				



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0℃		水温: 29.0℃	
采水日期: 2023 年 8 月 15 日 星期		报告日期: 2023 年 8 月 22 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.35		0.04	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.52		1.83	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		6		15	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.18		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2008 的规定。						
	主管:		审核: 		化验: 		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0℃		水温: 28.0℃	
采水日期: 2026 年 8 月 23 日 星期 报告日期: 2023 年 8 月 31 日 星期							
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749——2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.38		0.03	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.54		1.76	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		12		22	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.17		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 李国栋		化验: 李国栋		



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App